


**Opstookprotocol**

**lucht-water-warmtepomp**



Opstook protocol kan ingegeven worden in het service menu.  
 Hieronder de beschrijving:

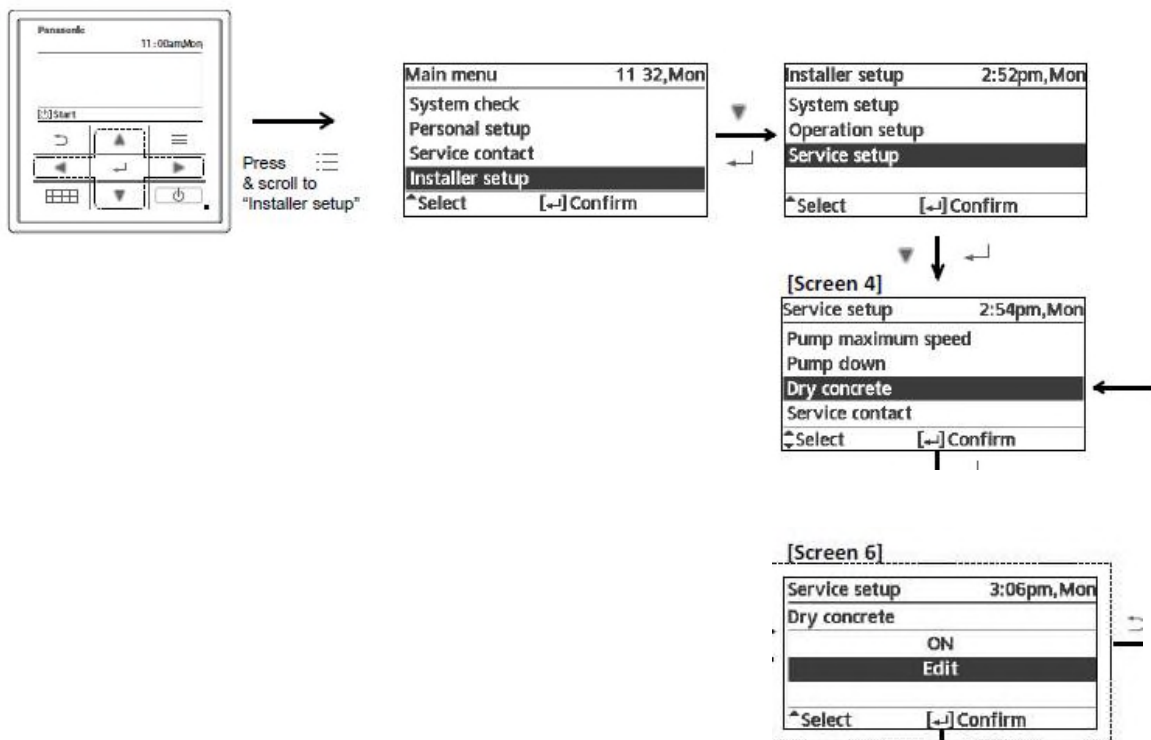


To display <Main Menu>: [Menu]  
 To select menu: [Up] [Down] [Left] [Right]  
 To confirm the selected content: [Enter]

- Zet eerst de bediening uit en ga vervolgens met de rechter boven toets [Menu] naar het hoofd menu
- Ga naar instellingen installateur
- Ga vervolgens naar service instellingen
- Vervolgens kun je betondrogen selecteren.

In het onderstaande menu dien je bewerken (edit) te selecteren, vervolgens het aantal dagen dat je dit programma wil draaien.

Als dit ingegeven is kun je per dag een watertemperatuur ingeven.

Bevestig de instellingen met de enter [Enter] toets.

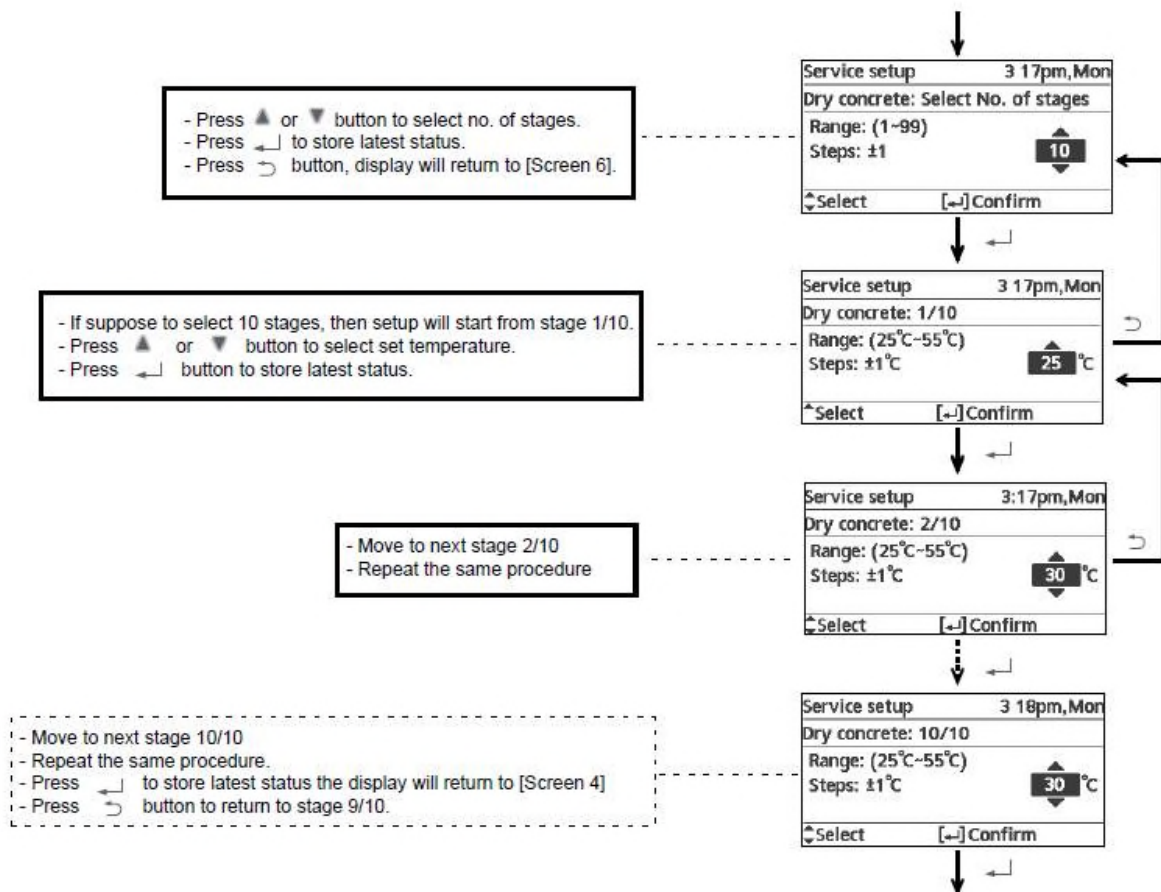

Als alle dagen zijn ingesteld kan het beton-droog programma aangezet worden.

Service setup	3 06pm, Mon
Dry concrete	
	ON
	Edit
↵ Select	[↵] Confirm

### Let op!

**Als je de bediening aan hebt gezet mag je niet meer aan de bediening komen.**

**Zet je de bediening handmatig aan of uit (of je drukt op een andere toets) dan verlaat je het programma en dien je deze opnieuw te starten!!**

Aircologic neemt géén enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de ingestelde temperaturen, deze zijn afhankelijk van de richtlijnen die de fabrikant aan het opwarmen van de vloer heeft gesteld!